

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **2**
4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-055-99856433-2023

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **04ИДЮ128.RU.C01615**

Срок действия сертификата по: **15.11.2026 0:00:00**

ТНВЭД: 7326909807

ОКПД2: 27.33.13.130

Кабельные вводы ВК-НР-М

ТУ 27.33.13.130-055-99856433-2023

ПАСПОРТ

ЗЭТА.034.800.000 ПС

1. Назначение

1.1 Кабельные вводы типа ВК-НР-М предназначены для обеспечения надёжного и безопасного ввода и фиксации небронированного кабеля в корпус электротехнического устройства с обеспечением высокой степени защиты IP66/IP67/IP68 в месте ввода кабеля.



2. Технические характеристики

2.1 Основные технические данные представлены в таблице 1.

2.2 Степень защиты: IP66 / IP67 / IP68 по ГОСТ 14254-80.

2.3 Вид климатического исполнения: В 1,5 по ГОСТ 15150-69.

2.4 Материал металлических частей: нержавеющая сталь.

2.5 Материал уплотнения: маслобензостойкая резина (МБС).

2.6 Температура эксплуатации: от - 40° до + 100° С.

2.7 Указания по эксплуатации:

2.7.1 Открутите гайку (1) от корпуса (3) кабельного ввода. Установите кабельный ввод (2-7) в соответствующем отверстии корпуса электрооборудования, зафиксировав его гайкой (1) с внутренней стороны оболочки электрооборудования.

2.7.2 В случае, когда необходимо сразу завести кабель в оболочку оборудования перейти к п. 2.7.3 указаний по эксплуатации; В случае, когда заведение кабеля в оболочку оборудования планируется позже и необходимо оставить кабельный ввод, установленный в оболочке, в стационарном состоянии с сохранением степени защиты IP необходимо, удерживая специальным инструментом корпус (3) кабельного ввода, подтянуть аналогичным инструментом накидную гайку (7) кабельного ввода до визуального плотного прилегания заглушки (6) к внутренней фаске в накидной гайки.

2.7.3 Определите необходимую длину разделки проводника, согласно размерам оборудования, и разделите кабель соответствующим образом.

2.7.4 Открутите накидную гайку (7) кабельного ввода, надвиньте её на вводимый кабель нужной стороной так, чтобы внутренняя резьбовая часть находилась со стороны области разделанного кабеля.

2.7.5 Удалите заглушку (6).

2.7.6 Ведите кабель через кабельный ввод в корпус электрооборудования на не обходимую глубину. Удерживая кабель для предотвращения изменения глубины заведения кабеля, надвиньте накидную гайку (7) по кабелю к корпусу (3) кабельного ввода, закрутите вручную до ощущения сопротивления. В случае если вводимый кабель по наружному диаметру ближе к минимальному значению заявляемого диаметра вводимого кабеля на определённый кабельный ввод и подкрутить накидную гайку (7) вручную до соприкосновения уплотнительной втулки (4) с кабелем (для минимального уплотнения) не представляется возможным, необходимо при заведении кабеля в оболочку предварительно зафиксировать его от движения по оси, после чего подкрутить накидную гайку (7) специальным инструментом.

2.7.7 Удерживая специальным инструментом корпус (3) кабельного ввода для предотвращения его прокручивания в оболочке оборудования, закрутить также при помощи инструмента накидную гайку (7) до ощущения сильного сопротивления.

2.7.8 Потяните кабель по его оси с усилием 10 кгс. Если движение кабеля по оси не наблюдается считать монтаж оконченным; В случае, если визуально наблюдается движение кабеля переходить к п. 2.7.9, затем повторять п. 2.7.8 до наблюдения отсутствия движения кабеля; В процессе эксплуатации рекомендуется проверять плотность установки кабельного ввода в корпусе оборудования и плотность уплотнения кабеля не реже чем один раз в три месяца.

2.7.9 Закрутите накидную гайку (7) ещё на четверть оборота.

2.8 Комплектация кабельного ввода состоит из гайки (1), торOIDального уплотнения (2), корпуса (3), уплотнительной втулки (4), лепесткового зажима (5), заглушки (6) и накидной гайки (7).

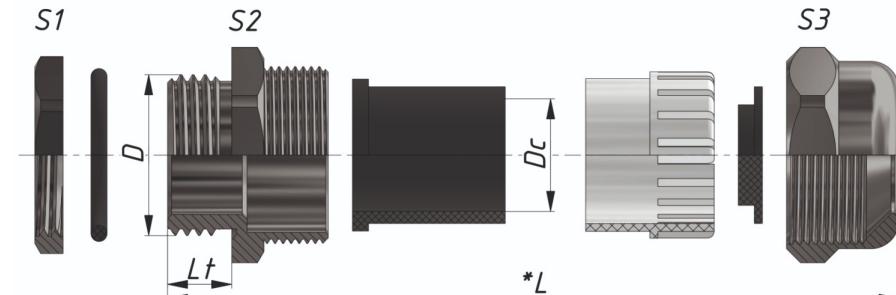


Таблица 1

Артикул	Наименование кабельного ввода	Тип и размер резьбы D	Диапазон наружный диаметр кабеля D _k , мм	Длина резьбы Lt	Размер под ключ S1	Размер под ключ S2	Размер под ключ S3	Общая длина L, мм
zeta34800	BK-HP-M10-6,5-L7	M10x1	3-6,5	7	14	14	14	26,7
zeta34801	BK-HP-M12-6,5-L7	M12x1,5	3-6,5	7	15	14	14	26,5
zeta34802	BK-HP-M16-8-L8	M16x1,5	4-8	8	18	18	18	29,3
zeta34803	BK-HP-M18-10-L8	M18x1,5	5-10	8	20	20	20	31,2
zeta34804	BK-HP-M20-12-L8	M20x1,5	6-12	8	22	22	22	31,7
zeta34805	BK-HP-M22-14-L8	M22x1,5	10-14	8	24	24	24	32,1
zeta34806	BK-HP-M25-16-L9	M25x1,5	12-16	9	27	27	27	34,4
zeta34807	BK-HP-M25-18-L9	M25x1,5	13-18	9	30	30	30	35,2
zeta34808	BK-HP-M30-18-L9	M30x1,5	13-18	9	32	30	30	35,2
zeta34809	BK-HP-M32-22-L10	M32x1,5	15-22	10	35	35	35	39,3
zeta34810	BK-HP-M40-30-L10	M40x1,5	22-30	10	45	45	45	44,2
zeta34811	BK-HP-M50-38-L12	M50x1,5	32-38	12	55	55	55	47,5
zeta34812	BK-HP-M60-44-L13	M60x1,5	37-44	13	65	65	65	50,1
zeta34813	BK-HP-M63-44-L13	M63x1,5	37-44	13	68	65	65	50,1
zeta34814	BK-HP-M72-52-L15	M72x2	42-52	15	75	75	75	55,8
zeta34815	BK-HP-M75-52-L15	M75x2	42-52	15	80	75	75	55,8
zeta34816	BK-HP-M80-62-L15	M80x2	55-62	15	85	85	85	56,6
zeta34817	BK-HP-M88-70-L18	M88x2	65-70	18	94	94	94	
zeta34818	BK-HP-M100-84-L20	M100x2	78-84	20	110	110	110	70,4